




Фрагмент 2 схемы

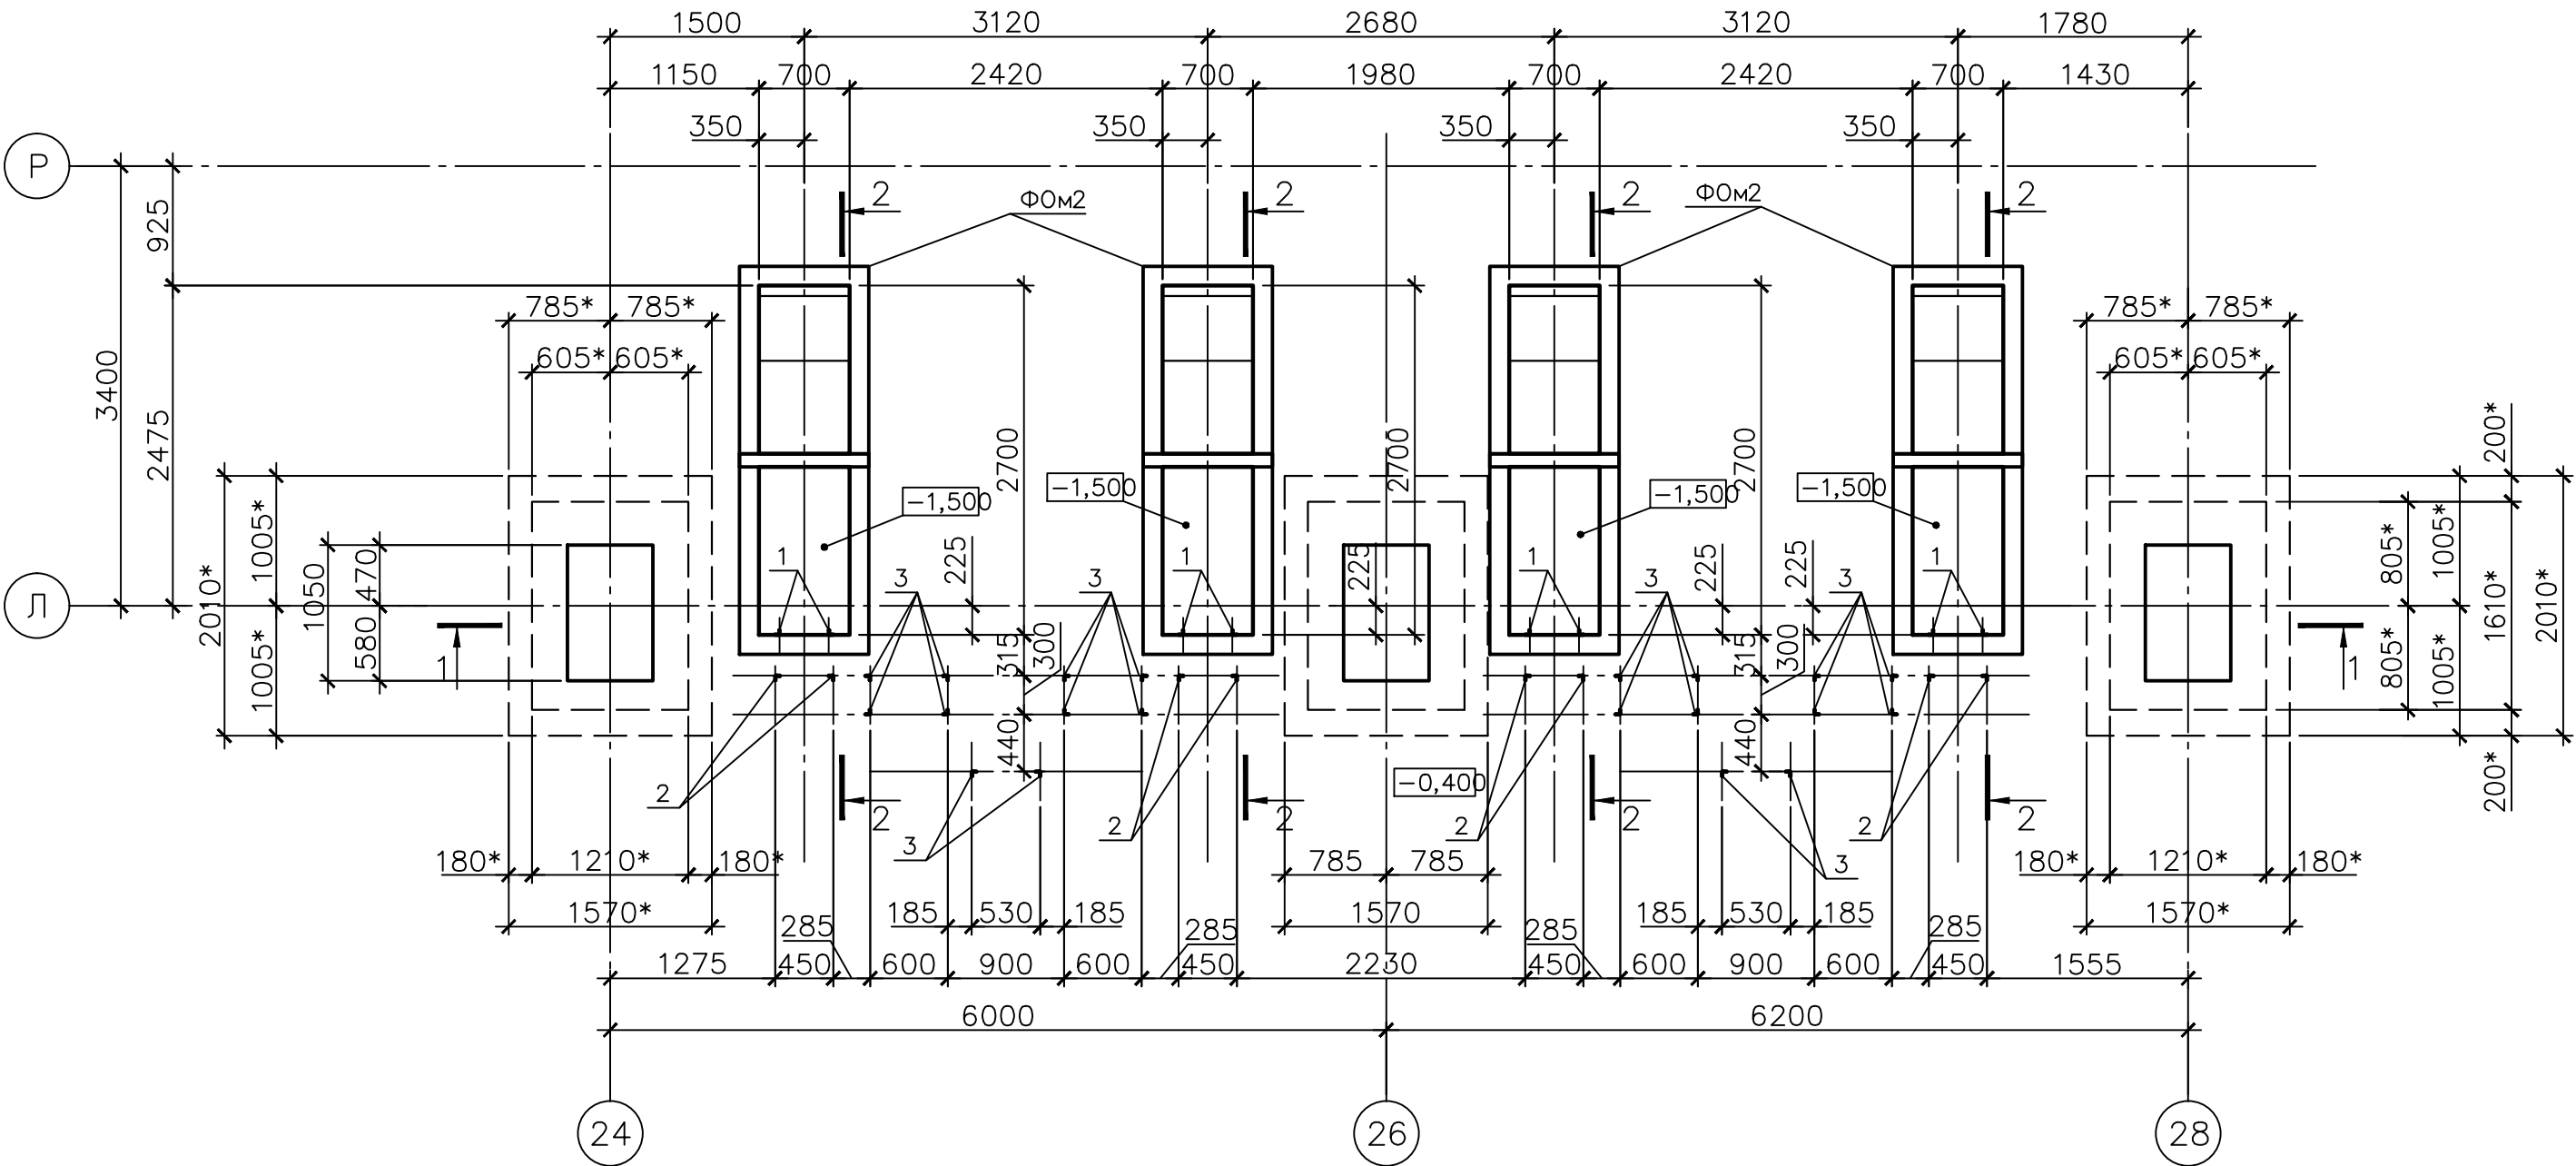

1-1

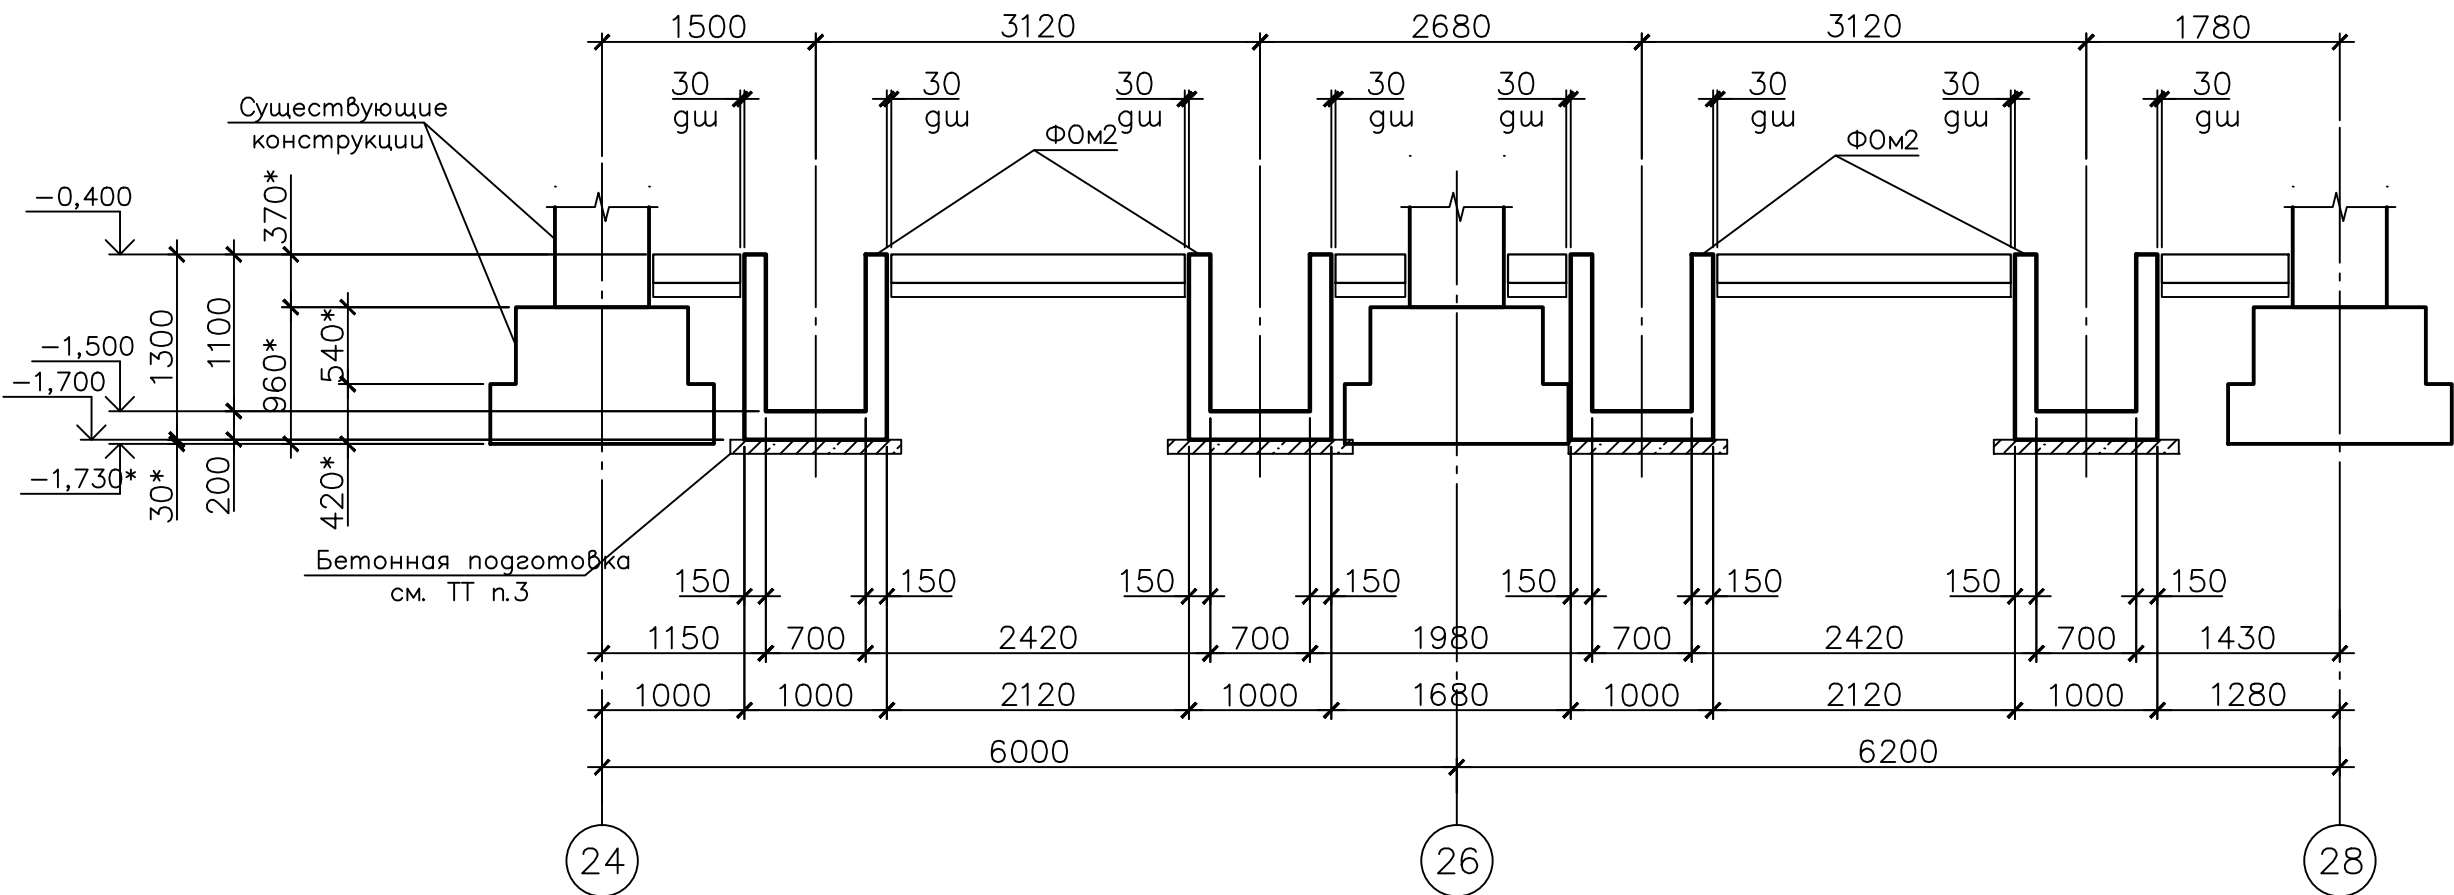

2-2

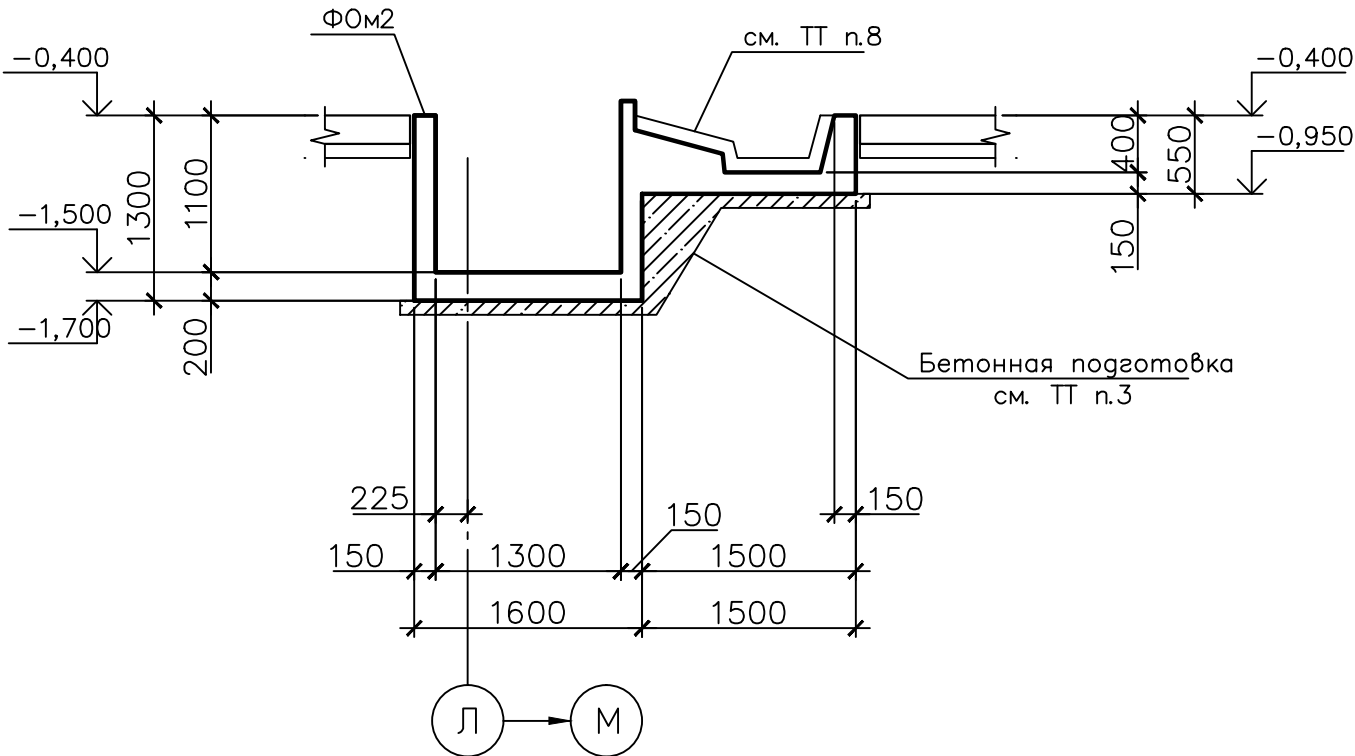

Спецификация к фрагменту 2 схемы

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
1		Уголок 36х36 ГОСТ 19771-93 245 ГОСТ 27772-2015	8	1,2	
2		Уголок 36х36 ГОСТ 19771-93 245 ГОСТ 27772-2015	8	0,8	
3		Уголок 36х36 ГОСТ 19771-93 245 ГОСТ 27772-2015	40	0,5	см. Т.п.

1. Общие указания см. лист 1. Спецификацию см. лист 7.
2. Работы по устройству фундаментов монолитных ФОМ2 вести в соответствии с ППР.
3. Под фундаментами монолитными ФОМ2 выполнить подготовку из бетона класса В12,5 толщиной 100 мм по укрепленному щебнем или гравием основанию, утопленному на глубину не менее 40 мм. По бетонной подготовке под фундаментами ФОМ1, ФОМ4а выполнить оклеечную гидроизоляцию из слоя «Техноласт ЭПП» на битумной мастике с заведением его на наружные грани фундамента не менее чем на 1 метр по высоте.
4. Обратную засыпку элементов фундаментов и лотка до низа конструкций пола проводить природным среднезернистым песком до коэффициента уплотнения 0,95.
5. Деформационные швы (д.ш.) выполнять по узлу заполнения деформационного шва на листе 9.
6. При производстве работ по устройству котлована, фундаментов и лотка вести мониторинг технического состояния существующих конструкций (фундаментов, кирпичных колонн, стен, балок).
7. Уголки поз.1 закрепить по месту к стенкам фундаментов, уголки поз.2, 3 установить при устройстве плиты пола.
8. Обложить шотландным кирпичом толщиной 100 мм.
9. Размеры со знаком * уточнить при производстве работ.

03.05.2017

						256/16-1- КЖО					
						Реконструкция существующего цеха ?2 со вспомогательными помещениями на площадке п. г.Пермь, шоссе Космонавтов, 395а под линейное пр.					
Изм.	Кал. у.	Листов	докум.	Подп.	Дато	Литейный цех			Станс	Листов	Листов
Разраб.			Ахунчиева		03.05.17				Р	15	
Проверил			Иванов		03.05.17						
Гл. констр.			Безлежко		03.05.17						
Н. контр.			Костров		03.05.17	Фрагмент 2 схемы			ООО "Институт ПермПромСтройПРОЕКТ"		